


KPF-A-22-R

Conjunto de reja abatible en Composite y marco de acero galvanizado de clase C 250 y norma EN 124-5.
Dimensiones: Medidas exteriores: 536 x 300 x 40 mm y medidas de la reja: 485 x 266 mm.

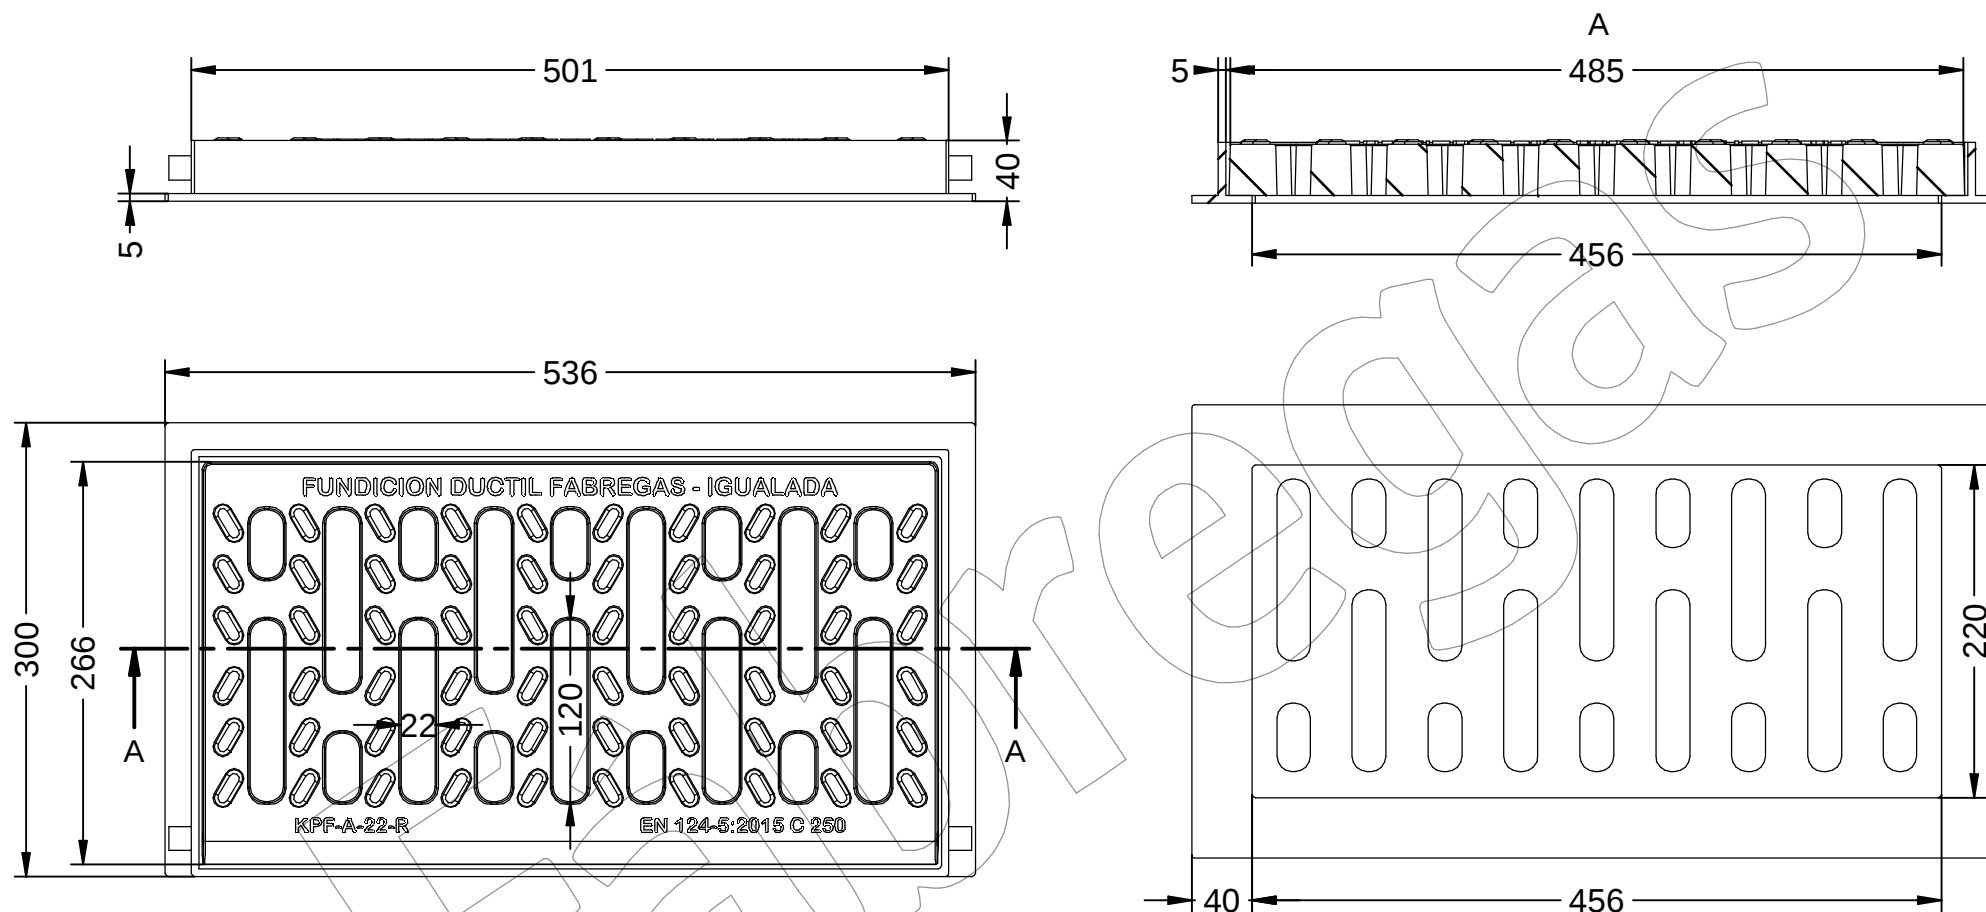

Descripción Multi-idioma ➡ Página 2.
Instrucciones de instalación al suelo ➡ Página 3 y 4.

Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.



grupfabregas.com

KPF-A-22-R

Conjunto de reja abatible en Composite y marco de acero galvanizado de clase C 250 y norma EN 124-5.
Dimensiones: Medidas exteriores: 536 x 300 x 40 mm y medidas de la reja: 485 x 266 mm.



-ES- 

Descripción: Conjunto de marco de acero galvanizado y reja abatible de Composite.

Materiales:

Marco: Acero.

Reja: Composite Fibra de vidrio + Resina termoestable.

Acabados:

Marco: Acero galvanizado.

Reja: Color negro.

Norma: EN 124-5.

Clase: C 250.

Superficie de absorción: 317,05 cm².

-EN- 

Description: Galvanized steel frame and folding composite grate.

Materials:

Frame: Steel.

Grate: Composite fiberglass + Thermosetting resin.

Paint finish:

Frame: Galvanized steel.

Grate: Black color.

Standard: EN 124-5.

Class: C 250.

Absorption surface: 317.05 cm².

-PT- 

Descrição: Estrutura em aço galvanizado e conjunto de grade Dobramento composto.

Materiais:

Estrutura: Aço.

Grelha: Fibra de vidro composta + resina termoendurecível.

Acabamentos:

Estrutura: Aço galvanizado.

Grelha: Cor preta.

Norma: EN 124-5.

Classe: C 250.

Superfície de absorção: 317,05 cm².

-CA- 

Descripció: Conjunt de marc d'acer galvanitzat i reixa abatible de Composite.

Materials:

Marc: Acer.

Reixa: Composite Fibra de vidre + Resina termoestable.

Acabats:

Marc: Acer galvanitzat.

Reixa: Color negre.

Norma: EN 124-5.

Classe: C 250.

Superfície d'absorció: 317,05 cm².

-FR- 

Description: Ensemble cadre et grille en acier galvanisé
Pliage composite.

Matériels:

Cadre: Acier.

Caillebotis: Composite fibre de verre + Résine thermodurcissable.

Finitions:

Cadre: Acier galvanisé.

Grille: Couleur noire.

Norme: EN 124-5.

Classe: C 250.

Surface d'absorption: 317,05 cm².

Características especiales

- Descripción de aseguramiento: No lleva sistema de cierre, una vez instalada no se puede extraer.
- Dimensiones: 536x300x40 mm.
- Descripción de manipulación: Se puede manipular sin necesidad de utilizar utillaje.

KPF-A-22-R

Conjunto de reja abatible en Composite y marco de acero galvanizado de clase C 250 y norma EN 124-5.
Dimensiones: Medidas exteriores: 536 x 300 x 40 mm y medidas de la reja: 485 x 266 mm.







INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA KPF-A-22-R (Genérico para rejillas de imbornales)

Opción 1: Fabricación de arqueta por encofrado.

Paso 1: POSICIONADO DEL MARCO, NIVELADO Y ENCOFRADO:

- Hacer encofrado dejando una abertura de la arqueta igual a la cota de paso de la KP-R-1 (Ø 600 mm).

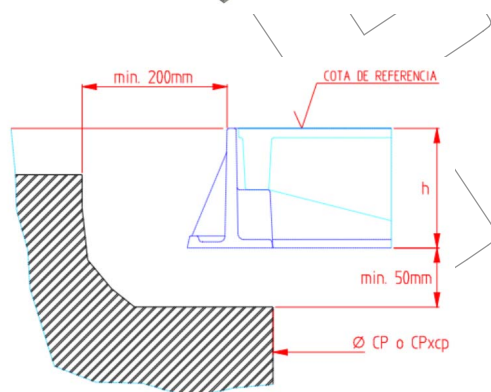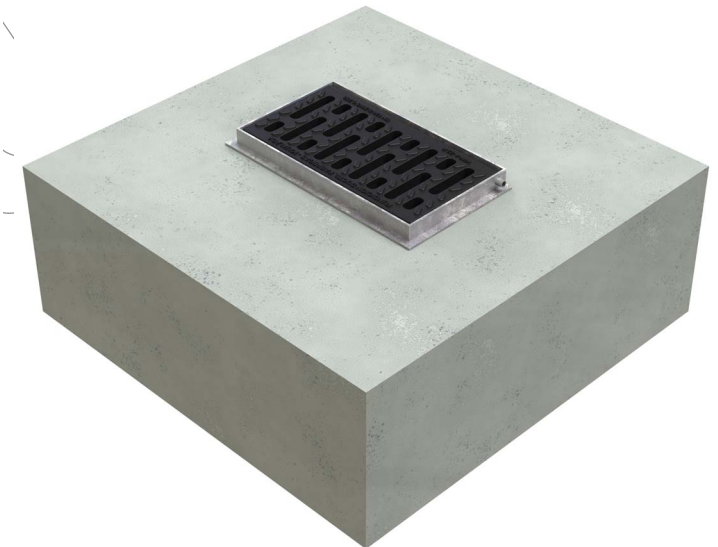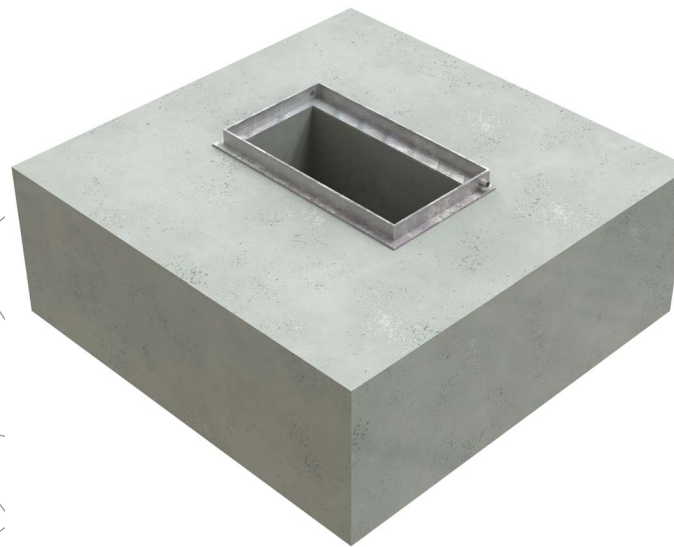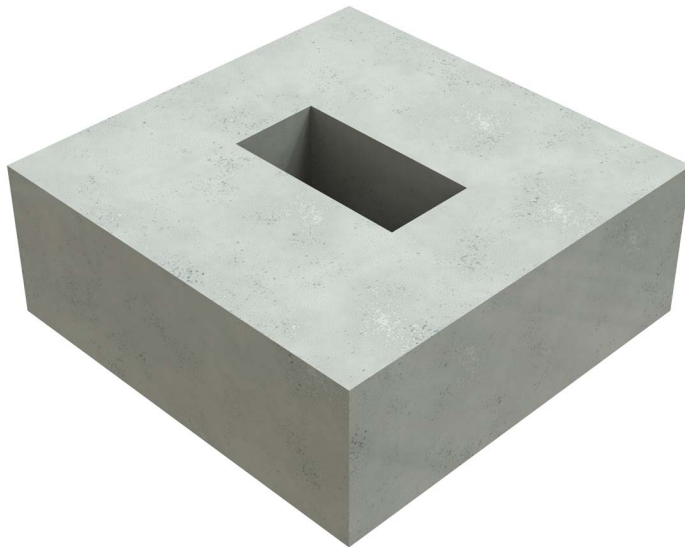

Opción 2: Colocación en arqueta existente.

Paso 1: PREPARACION DEL ASIENTO

- Preparar un asiento correspondiente a las dimensiones del registro.
- Sanear hasta el hormigón sólido del fondo, evitando la caída de grava en el pozo.
- Limpiar la cara del asiento, suprimiendo restos de polvo, residuos o grasa.
- No puede usarse "tochanas" o ladrillo hueco como asiento del marco.

- Depositar una capa de mortero fino de 2-6 cm en la zona de asiento del marco.
- Poner el marco sobre esa capa. Y centrar las cotas de paso del marco y de la arqueta.
- Nivelar el marco picando con maceta. Nivelarlo según la pendiente de la calzada con cuñas, colgado o por otro sistema que sea estable en las fases sucesivas. El marco debe quedar entre 0 y 1 cm por debajo del nivel final de la calzada.
- Encofrar el interior del marco, para evitar que el hormigón penetre en el pozo.
- Se aconseja realizar las operaciones de nivelado con las rejillas instaladas.
- Los marcos de altura inferior a 100 mm deben instalarse con anclajes adecuados.

KPF-A-22-R

Conjunto de reja abatible en Composite y marco de acero galvanizado de clase C 250 y norma EN 124-5.
Dimensiones: Medidas exteriores: 536 x 300 x 40 mm y medidas de la reja: 485 x 266 mm.



Paso 2: LLENADO DEL HORMIGÓN DE FIJACION:

- Preparar el hormigón s/ la norma EHE (calidad, tratamiento, tiempo de fraguado).
- Echar el hormigón en el exterior del cerco.
- Vibrarlo para que penetre en los alveolos del marco.
- Rellenar el asiento hasta la altura necesaria según el tipo de acabado que se requiera.
- Deben extremarse las medidas para evitar un fraguado no deseado.
- No debe haber mortero u hormigón en el interior del marco en la zona del cierre ni en la zona de la bisagra. Eliminarlo antes de cerrar la reja.



Paso 3: TERMINACION Y PUESTA EN CIRCULACIÓN

- Retirar el encofrado.
- Realizar el pavimento final requerido (mortero, asfaltado, embaldosado). El marco debe quedar entre 0 y max 1 cm por debajo del nivel del pavimento final.
- Antes de pasar un rodillo compactador, asegurar que la reja no sobresale del marco, que no hay grava/piedras sobre la junta y que el marco no sobresale sobre el nivel del pavimento final.
- Cerrar la reja, verificando su correcto apoyo en el marco. Rasquetear las zonas de asiento de la reja y marco.
- Para cualquier otra especificación del registro se realizaran las pruebas oportunas.
- Limpiar la zona afectada y puesta en circulación.

